

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СN.HB32.H01965/20

Срок действия с 07.04.2020

по 06.04.2023

№ 0624990

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HB32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Автоматические сенсорные дозаторы (диспенсеры) дезинфицирующих средств небытового назначения с питанием от химических источников тока, модель F1400
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификации изготовителя

КОД ТН ВЭД
8413504000


ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Shenzhen Fengjie Bathroom Co., Ltd."
Место нахождения: Китай, 2nd Floor, Haoting Industrial Building, Xia'nan third Industrial Zone, Shangcun Village, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ ВЕСТ" Место нахождения: 660001, Россия, край Красноярский, город Красноярск, улица Куйбышева, Дом 13, Офис 8.

Телефон: +74951200185 Адрес электронной почты: pinger.russia@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2020-СМ-04-2735 от 06.04.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации. Схема сертификации: Зс.

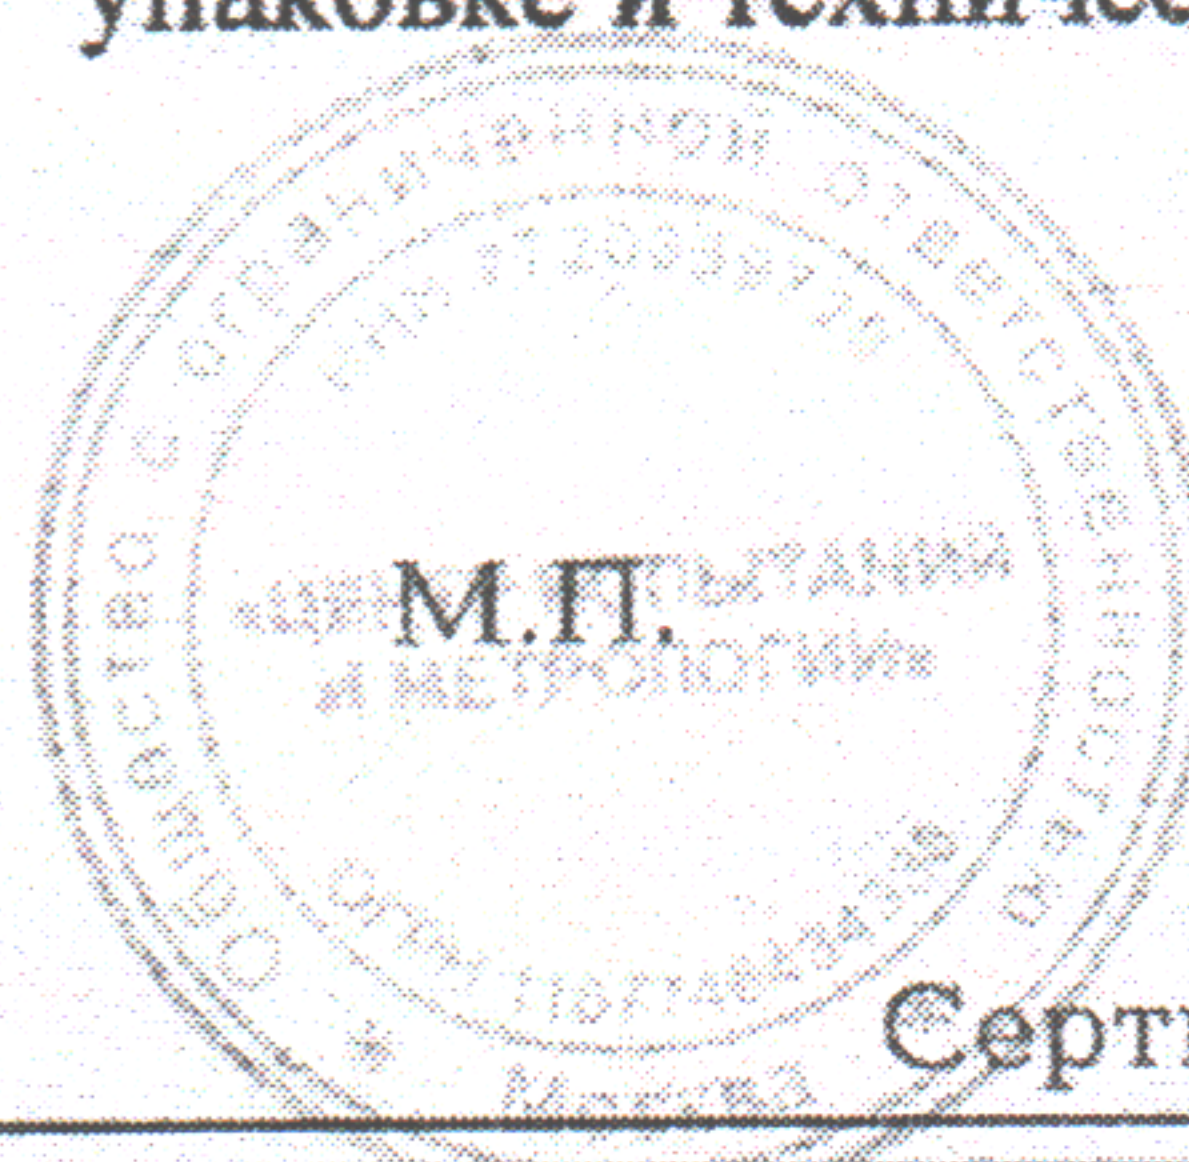

Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись



Е.И. Белянкина

инициалы, фамилия

В.Л. Никаншин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации